

## **ANEXO 12**

# **APROVAÇÃO PROJETO CMBES**



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS



## Certificado de Aprovação de Projeto

**Analista:** EULER LUIZ PIAZZI NET  
**Código Validação:** 18b49256811 **Data:** 19/10/2023

A aceitação deste Certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade na

<http://siat.cb.es.gov.br>

### 1. Dados da Edificação

**Proprietário:** JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA  
**Projeto:** 8879 - QUATRO ELEMENTOS - ESPAÇO DE LAZER (MAIS)  
**Inscrição Imobiliária:** 02.04.084.0345.000  
**RG:** 8879-001-002 - MAIS 2023 - Instalação de plataforma de acesso ao segundo pavimento (NBR9050); Cobertura da área de acesso principal com ampliação da área de mesas do segundo pavimento 125,35m2 e Modificação das simbologias para legislação atual  
**Logradouro:** AV BEIRA MAR  
**Nº Logradouro:** S/Nº  
**Estado:** ESPÍRITO SANTO  
**Município:** GUARAPARI **Bairro:** MEAIPE

### 2. Características do Projeto

Modificação

### 3. Classificação

**Ocupação/Divisão:** F-6 - CLUBES SOCIAL E DIVERSÃO  
**Nº de Pranchas:** 2  
**Características:** Área total construída.: 6331.7; Altura entre o nível do terreno circundante a edificação ou via pública ao piso do último pavimento (insira zero para salas inseridas em edificações): 5; Capacidade de público total previsto para o local.: 6194;

### 3. Tipo do Processo

Projeto Técnico Nível 4

### 4. Projetista

**Nome:** PAULO HENRIQUE PRUCOLI BARBOZA  
**Nº CREA:** A 48548-9

### 5. Arquivos Aprovados

Nome:	Observação:	Chave de Validação:
8879-001-002_MDAD01_V01.pdf		f2c4bed0d8b658e07f274c6db6571ca7
8879-001-002_ART/RRT01_V01.pdf		a54634b04ff1d26c333434e84e7e1f2d
8879-001-002_MMO03_V01.pdf		629f1fe80b34078e92a75a9df0982dce
8879-001-002_PSEG03_V01.dwg		b121e856b04b61d410fec00b61315e21













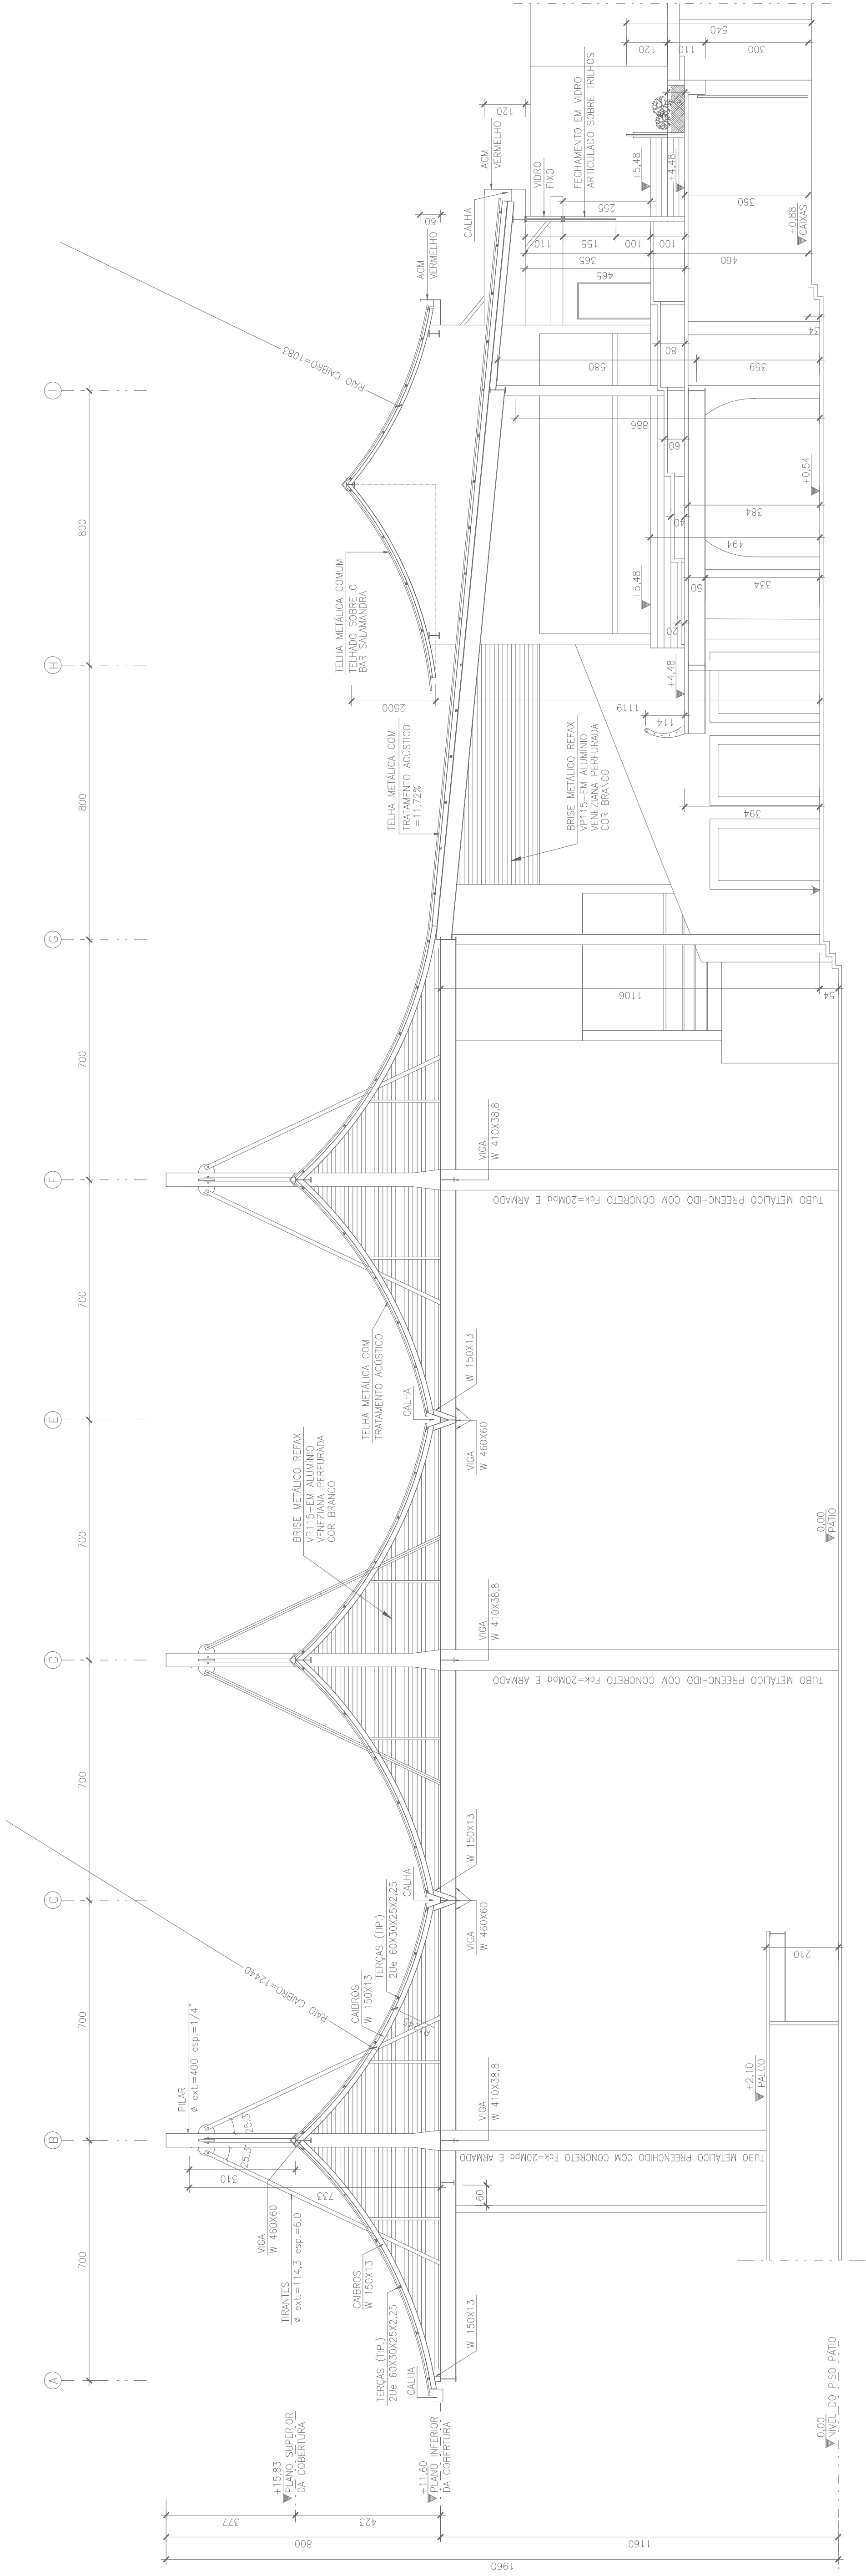


CORTE A-A  
esc.: 1/100

NOTAS:

- 1- AS PAREDES DA CASA DE BOMBA E EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO DEVERÃO RESISTIR A 2 (DUAS) HORAS DE FOGO NO MÍNIMO;
- 2- DEVERÁ SER INSTALADO NA EDIFICAÇÃO UM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), PROJETADO E EXECUTADO DE ACORDO COM A NBR 5419/05;
- 3- A ALTURA MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO INCLUINDO A EXISTÊNCIA DOS COMPONENTES DO SPDA NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 27,00m;
- 4- EM CASO DE USO DE VIDROS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, TAIS COMO: CORREDORES, BALCÕES, VARANDAS, TERRAÇOS, MEZANINOS, GALÉRIAS, PAISAGENS, ESCADAS, RAMPAS, E OUTROS, ESTES DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS COM VIDRO DE SEGURANÇA (ARAMADO OU LAMINADO) CONFORME PARECER TÉCNICO 016-CAT.



CORTE B-B  
esc.: 1/100

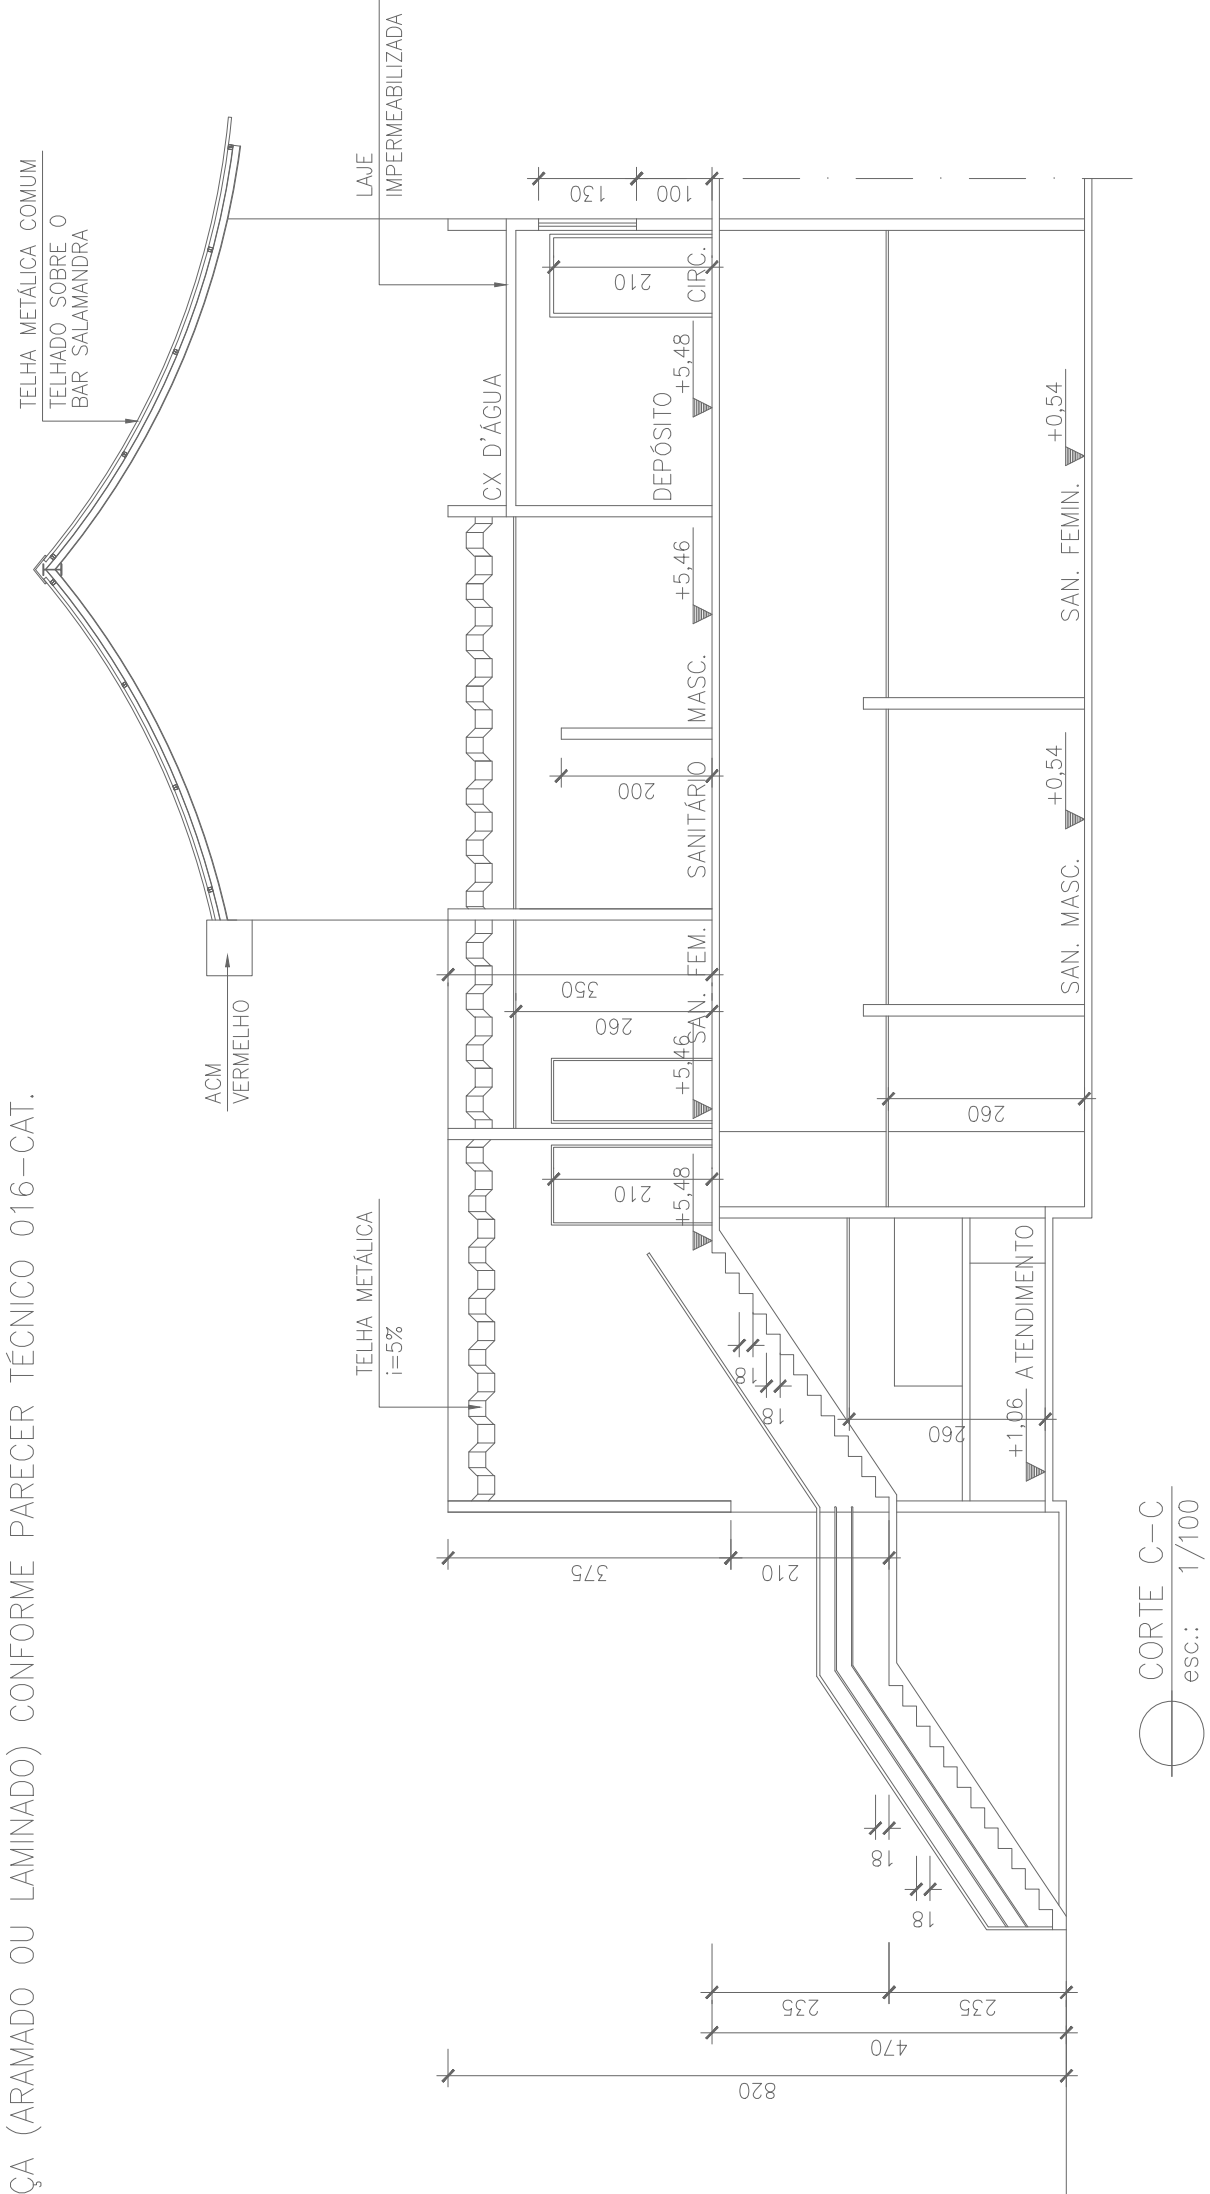

CORTE C-C  
esc.: 1/100

PROJETO DE INCÊNDIO

# MAIS +


RUA GILDA LEAL, 110; CEP29.208-045, MEAÍPE - GUARAPARI - ES.

MAIS - ENTRETENIMENTO E LAZER  
CNPJ: 00.339.291/0010-38


Assinado de forma digital por PAULO PAULO HENRIQUE PRUCOLI HENRIQUE PRUCOLI BARBOZA:07541809721  
Dados: 2023.09.10 10:45:50 -03'00' PAULO HENRIQUE PRUCOLI BARBOZA CAU A48548-9

TÍTULO	CORTES	REVISÃO	R1
DATA	Setembro / 2022	ESCALA	1/100
PROJETO	PAULO HENRIQUE PRUCOLI ARQUITETURA		


03/05

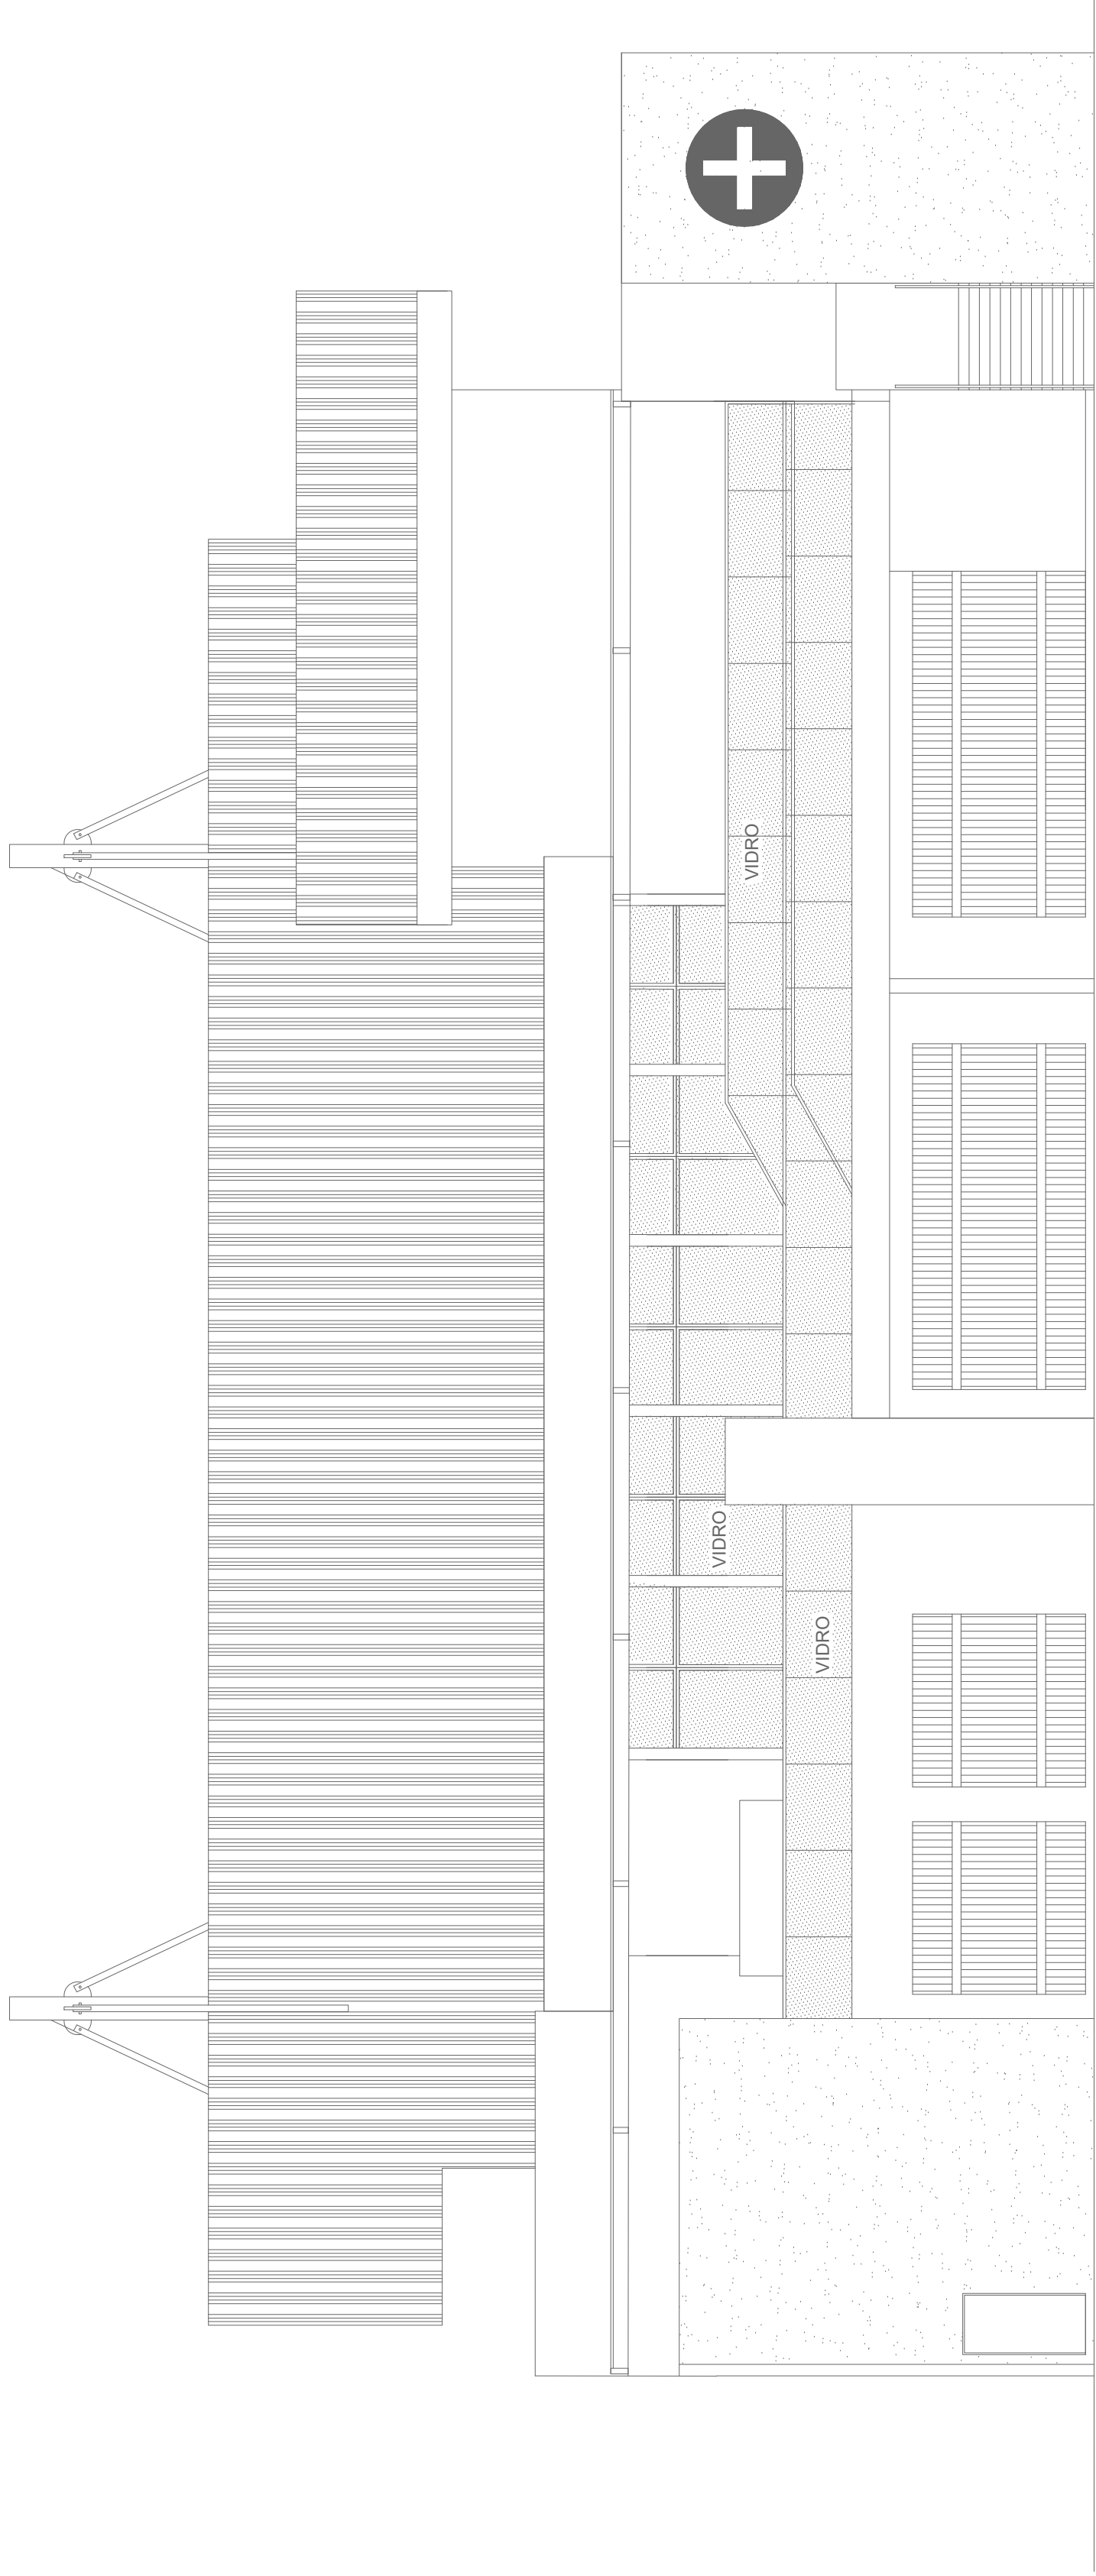


FACHADA PRINCIPAL  
esc.: 1/100




CORTE D-D  
esc.: 1/100




DETALHE CALHA  
esc.: 1/10



DETALHE CUMEIRA  
esc.: 1/10



DETALHE CHAPA DE ALUMÍNIO  
esc.: 1/10



DETALHE PONTALETE  
esc.: 1/5

PROJETO DE INCÊNDIO

**MAIS+**

RUA GILDA LEAL, 110; CEP29.208-045, MEAÍPE - GUARAPARI - ES.

PROJETO DE INCÊNDIO

MAIS - ENTRETENIMENTO E LAZER  
CNPJ: 00.339.291/0010-38

PAULO HENRIQUE PRUCOLI  
BARBOZA/07541809721  
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE PRUCOLI BARBOZA/07541809721  
Data: 2023.09.10 10:45:25 -0300

PAULO HENRIQUE PRUCOLI BARBOZA  
CAU A48548-9

TÍTULO: FACHADA - DETALHES  
REVISÃO: R1

DATA: Setembro / 2022  
ESCALA: 1/100  
FOLHA: 04/05

PROJETO: PAULO HENRIQUE PRUCOLI ARQUITETURA







