




MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA REDE FÍSICA

Av. Santa Clara, Nº 13 Bairro Sol Nascente CEP: 29.210-520 Guarapari/ES
Fax(27) 3361-4806/3503/4775 telef. (27)3261-5665



Guarapari, 01 de junho de 2024.

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRA DE MATERIAL

De: Gerência de Manutenção da Rede Física – Comissão Municipal para Análise das Amostras.

Referente: Pregão Eletrônico para registro de preço nº011/2024.

Processo: 5577/2024.

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CEMEIS MUNICIPAIS.

Para: Administrativo-SEMED.

Atestamos que a empresa **NORTE SUL DISTRIBUIDORA**, apresentou produtos de boa qualidade, atendendo ao solicitado, resultando na aprovação desta Comissão, para a aquisição dos mesmos.


LOTE 08 - INSUMO - ELETRICA

ITEM	QNT	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	AVALIAÇÃO
1	6	UND	CABO PARALELO 4MM² (ROLO COM 100 METROS).	ENERGY	APROVADO
2	6	UND	CABO PARALELO 2,5MM² (ROLO COM 100 METROS).	ENERGY	APROVADO
3	3	UND	CABO 1,5MM² (ROLO COM 100 METROS).	ENERGY	APROVADO
4	7	UND	CABO 2,5MM² (ROLO COM 100 METROS).	ENERGY	APROVADO
5	3	UND	CABO 4,0MM² (ROLO COM 100 METROS).	ENERGY	APROVADO
6	3	UND	CABO 6,0MM² (ROLO COM 100 METROS).	ENERGY	APROVADO
7	3	UND	CABO 10MM² (ROLO COM 100 METROS).	ENERGY	APROVADO
8	1	UND	CABO DE REDE CFTV CAT5E (AZUL) – 4 PARES (Caixa COM 305M).	WEC	APROVADO
9	200	M	CABO PP 2,5MM. (4 VIAS)	ENERGY	APROVADO
10	200	M	CABO PP 2,5MM. (2 VIAS)	ENERGY	APROVADO
11	200	M	CABO PP 4,0MM. (2 VIAS)	ENERGY	APROVADO
12	25	UND	CAIXA 4X4.	FORTLEV	APROVADO
13	62	UND	CAIXA 4X2.	FORTLEV	APROVADO
14	50	M	MANGUEIRA CBE 1/2".	MAXILONA	APROVADO
15	50	M	MANGUEIRA CBE 3/4".	MAXILONA	APROVADO
16	25	M	MANGUEIRA CBE 1".	MAXILONA	APROVADO
17	10	UND	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 15A.	JNG	APROVADO
18	10	UND	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR DE 20A.	JNG	APROVADO
19	10	UND	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR DE 30A.	JNG	APROVADO
20	10	UND	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR DE 40A.	JNG	APROVADO
21	12	UND	DISJUNTOR DIN BIPOLAR DE 30A.	JNG	APROVADO
22	12	UND	DISJUNTOR DIN BIPOLAR DE 40A.	JNG	APROVADO
23	12	UND	DISJUNTOR DIN BIPOLAR DE 63A.	JNG	APROVADO
24	12	UND	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR DE 50A.	JNG	APROVADO
25	12	UND	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR DE 90A.	JNG	APROVADO
26	7	UND	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR DE 125A.	JNG	APROVADO
27	7	UND	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR DE 150A.	JNG	APROVADO
28	50	UND	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W – BIVOLT (BRANCO QUENTE).	TRIAGULO	APROVADO
29	50	UND	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 100W – BIVOLT (BRANCO QUENTE).	TRIAGULO	APROVADO
30	50	UND	REFLETOR MICROLED SMD 300W – 22.500 LUMENS - BIVOLT (BRANCO FRIO).	TRIAGULO	APROVADO

32	UND	PAINEL DE LED 30X30 24W LED - SOBREPOR, BRANCO.	AVANT	APPROVADO
33	UND	PAINEL DE LED 40X40 36W LED - SOBREPOR, BRANCO.	AVANT	APPROVADO
34	UND	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2X9W, COM TOMADA UNIVERSAL.	ELGIN	APPROVADO
35	UND	LÂMPADA DE LED TUBULAR 40W COM 1.20CM (PARA CALHA, SEM REATOR, NA COR BRANCA).	OURULUZ	APPROVADO
36	UND	LÂMPADA DE LED TUBULAR 20W COM 0.60CM (PARA CALHA, SEM REATOR, NA COR BRANCA).	OURULUZ	APPROVADO
37	UND	LÂMPADA COMPACTA 127X45W BRANCA.	OURULUZ	APPROVADO
38	UND	LÂMPADA COMPACTA 127X25W BRANCA.	OURULUZ	APPROVADO
39	UND	LÂMPADA COMPACTA 127X20W BRANCA.	OURULUZ	APPROVADO
40	UND	LÂMPADA COMPACTA 127X30W BRANCA.	OURULUZ	APPROVADO
41	UND	PLAFONIER PLÁSTICO - 1 LÂMPADA (BRANCO).	ILUMI	APPROVADO
42	UND	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (BRANCO).	MARGIRIUS	APPROVADO
43	UND	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (BRANCO).	PLUZIL	APPROVADO
44	UND	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM TOMADA (BRANCO).	PLUZIL	APPROVADO
45	UND	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES (BRANCO).	PLUZIL	APPROVADO
46	UND	TOMADA NBR 2P+T / 10A (BRANCO).	PLUZIL	APPROVADO
47	UND	TOMADA NBR 2P+T / 20A (BRANCO).	PLUZIL	APPROVADO
48	UND	TOMADA NBR 2P+T / 10A EXTERNA (BRANCO).	PLUZIL	APPROVADO
49	UND	TOMADA NBR 2P+T / 20A EXTERNA (BRANCO).	PLUZIL	APPROVADO
50	UND	TOMADA PARA AR CONDICIONADO NBR 2P+T (BRANCO).	PLUZIL	APPROVADO
51	UND	PINO TOMADA MACHO NBR 2P+T / 20A	ILUMI	APPROVADO
52	UND	PINO TOMADA FÊMEA NBR 2P+T / 20A	ILUMI	APPROVADO
53	UND	PINO TOMADA MACHO NBR 2P+T / 10A	ILUMI	APPROVADO
54	UND	PINO TOMADA FÊMEA NBR 2P+T / 10A	ILUMI	APPROVADO
55	UND	CHAVE BOIA ELÉTRICA REGULADORA DE NÍVEL 25A	MARGIRIUS	APPROVADO
56	UND	FITA ISOLANTE 19MMX20M.	NORTON	APPROVADO
57	UND	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO (10M).	FOXLUZ	APPROVADO
58	UND	TUBO GALVANIZADO 3" COM 6M (PAREDE GROSSA).	PERFILADOS RIDO DOCE	APPROVADO
59	UND	TAMPÃO PARA TUBO GALVANIZADO 3" C/ ROSCA.	OLIVO	APPROVADO
60	UND	CANALETA PARA FIO 50X20MM (2M).	ILUMI	APPROVADO
61	UND	CANALETA PARA FIO 20X10MM (2M).	ILUMI	APPROVADO
62	UND	PARAFUSO OLHAL DIN 580.	OLIVO	APPROVADO
63	UND	CABECOTE PARA ENTRADA DE ENERGIA 1 1/2".	OLIVO	APPROVADO
64	UND	CABECOTE PARA ENTRADA DE ENERGIA 2".	OLIVO	APPROVADO
65	UND	ELETRODUTO DE PVC 3/4" (3M).	AMANCO	APPROVADO
66	UND	ELETRODUTO DE PVC 2" (3M).	AMANCO	APPROVADO
67	UND	CURVA DE PVC 3/4" P/ ELETRODUTO.	AMANCO	APPROVADO
68	UND	CURVA DE PVC 2" P/ ELETRODUTO.	AMANCO	APPROVADO
69	UND	LUVA DE PVC 3/4" P/ ELETRODUTO.	AMANCO	APPROVADO
70	UND	LUVA DE PVC 2" P/ ELETRODUTO.	AMANCO	APPROVADO
71	UND	CONDULETE P/ ELETRODUTO 3/4".	FORTLEV	APPROVADO
72	UND	CAIXA DE CONDULETE P/ ELETRODUTO 3/4".	ANDALUZ	APPROVADO
73	UND	TAMPA PARA CONDULETE MÚLTIPLO P/ ELETRODUTO 3/4".	ANDALUZ	APPROVADO
74	UND	CONECTOR KS 10-16MM².	INTELLI	APPROVADO
75	UND	CONECTOR KS 16-35MM².	INTELLI	APPROVADO
76	UND	ALICATE UNIVERSAL 8".	FOXLUX	APPROVADO
77	UND	SONDA PASSA FIO COM ALMA DE AÇO (30M).	PASSAFIO	APPROVADO
78	UND	CHUVEIRO ELÉTRICO - 127 V.	FAME	APPROVADO
79	UND	CHUVEIRO ELÉTRICO - 220 V.	FAME	APPROVADO
80	UND	BAP 3 BRACADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE (1200MM) COM PARAFUSO	OLIVO	APPROVADO
81	UND	ABRACADEIRAÇÃO ZINCADO TIPO COPO 1/2".	OLIVO	APPROVADO
82	UND	ARRUELA PRESSÃO INOX 3/8	CISER	APPROVADO


84	10	UND	ARRUELA ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 3"	CISER	APROVADO
85	6	UND	BUCHA METÁLICA ELETRODUTO ALUMÍNIO REDONDA BSP 3	OLIVO	APROVADO
86	6	M	CABO COBRE RIGIDO 1KV- 95 MM- AZUL ISOLADO	OLIVO	APROVADO
87	50	M	CABO COBRE RIGIDO 1KV- 95 MM- PRETO ISOLADO	KABEL	APROVADO
88	125	M	CABO COBRE FLEXIVEL 1KV- 95 MM- AZUL ISOLADO	KABEL	APROVADO
89	50	M	CABO COBRE FLEXIVEL 1KV- 95 MM- PRETO ISOLADO	KABEL	APROVADO
90	125	UND	BUCHA S-8 COM ANEL	USAF	APROVADO
91	37	UND	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 3" PARA ELETRODUTO	OLIVO	APROVADO
92	2	UND	CABO COBRE NU ATERramento 35MM- 7 FIOS (NORMATIZADO)	ENERGY	APROVADO
93	5	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 200 A COM BARRAMENTO NEUTRO E TERRA, INCLUSIVE DISJUNTOR GERAL DE 200 A	ANDALUZ	APROVADO
94	2	UND	CONECTOR PARA CABO 95MM- PF-95	INTELLI	APROVADO
95	2	UND	CONJ. CAIXA MED. DIRETA POLICARBONATO PARA 6 DISJUNTORES - CMAMD52-6	TIGRE	APROVADO
96	1	UND	CURVA PVC 3" 90°	AMANCO	APROVADO
97	2	UND	TUBO PVC C/ 3MTS 1/2" PRETO	AMANCO	APROVADO
98	2	UND	TUBO PVC C/ 3MTS 3" PRETO	AMANCO	APROVADO
99	3	UND	TAMPÃO ALUMÍNIO 6"	OLIVO	APROVADO
100	5	UND	FITA ISOLANTE SCOTCH 33 C/ 20 MTS PRETA	3M	APROVADO
101	5	UND	GRAMPO TERRA GTDU-2 CABOS 3/8" IPS-4-2/0	INTELLI	APROVADO
102	2	UND	HASTE TERRA 5/8 X 3,00M ALT5A CAMADA IH-1	INTELLI	APROVADO
103	2	UND	LUVA PVC 3" P/ ELETRODUTO PRETP	AMANCO	APROVADO
104	2	UND	MINI DISJ. 3P 32ª 5KA 230/400V MDV-C32-3	JNG	APROVADO
105	1	UND	PARAFUSO MAQ. 5/8 X 8, 16X200MM	OLIVO	APROVADO
106	2	UND	OLHAL F. GALV. 5/8	OLIVO	APROVADO
107	1	UND	PARAFUSO C/ BUCHA S-8 5,0 X 45MM	JOMARCA	APROVADO
108	25	UND	PORCA INOX 3/8.	CISER	APROVADO
109	6	UND	QUADRO DISTRIBUIÇÃO - PVC. SOBREPOR P/ 8 DISJUNTOR - BRANCO	TIGRE	APROVADO
110	2	UND	TERMINAL COMPRESSÃO 95,00 MM2 1 COMPRESSÃO 1 FURO COBRE	INTELLI	APROVADO
111	37	UND	TUBO GALVANIZADO. PES. S/L COM 6M- 6" DIN 244	INTELLI	APROVADO
112	6	UND	PARAFUSO INOX S/P 3/ 8X1	CISER	APROVADO

Atenciosamente,

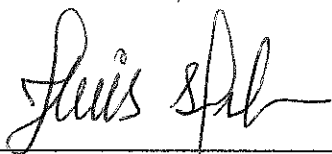

João Luiz da Silva Filho


Supervisor de Manutenção da Rede Física



Anne Nascimento Simões

Gerente de manutenção da Rede Física

Anne Nascimento Simões
Gerência de Manutenção
da Rede Física
Decreto 579/2017

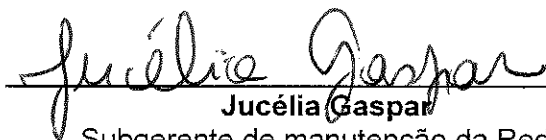

Jucélia Gaspar

Subgerente de manutenção da Rede Física