

CONVIVÊNCIA

COBERTURA/GABINETE


5º PAVIMENTO

4º PAVIMENTO

3º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO


1º PAVIMENTO

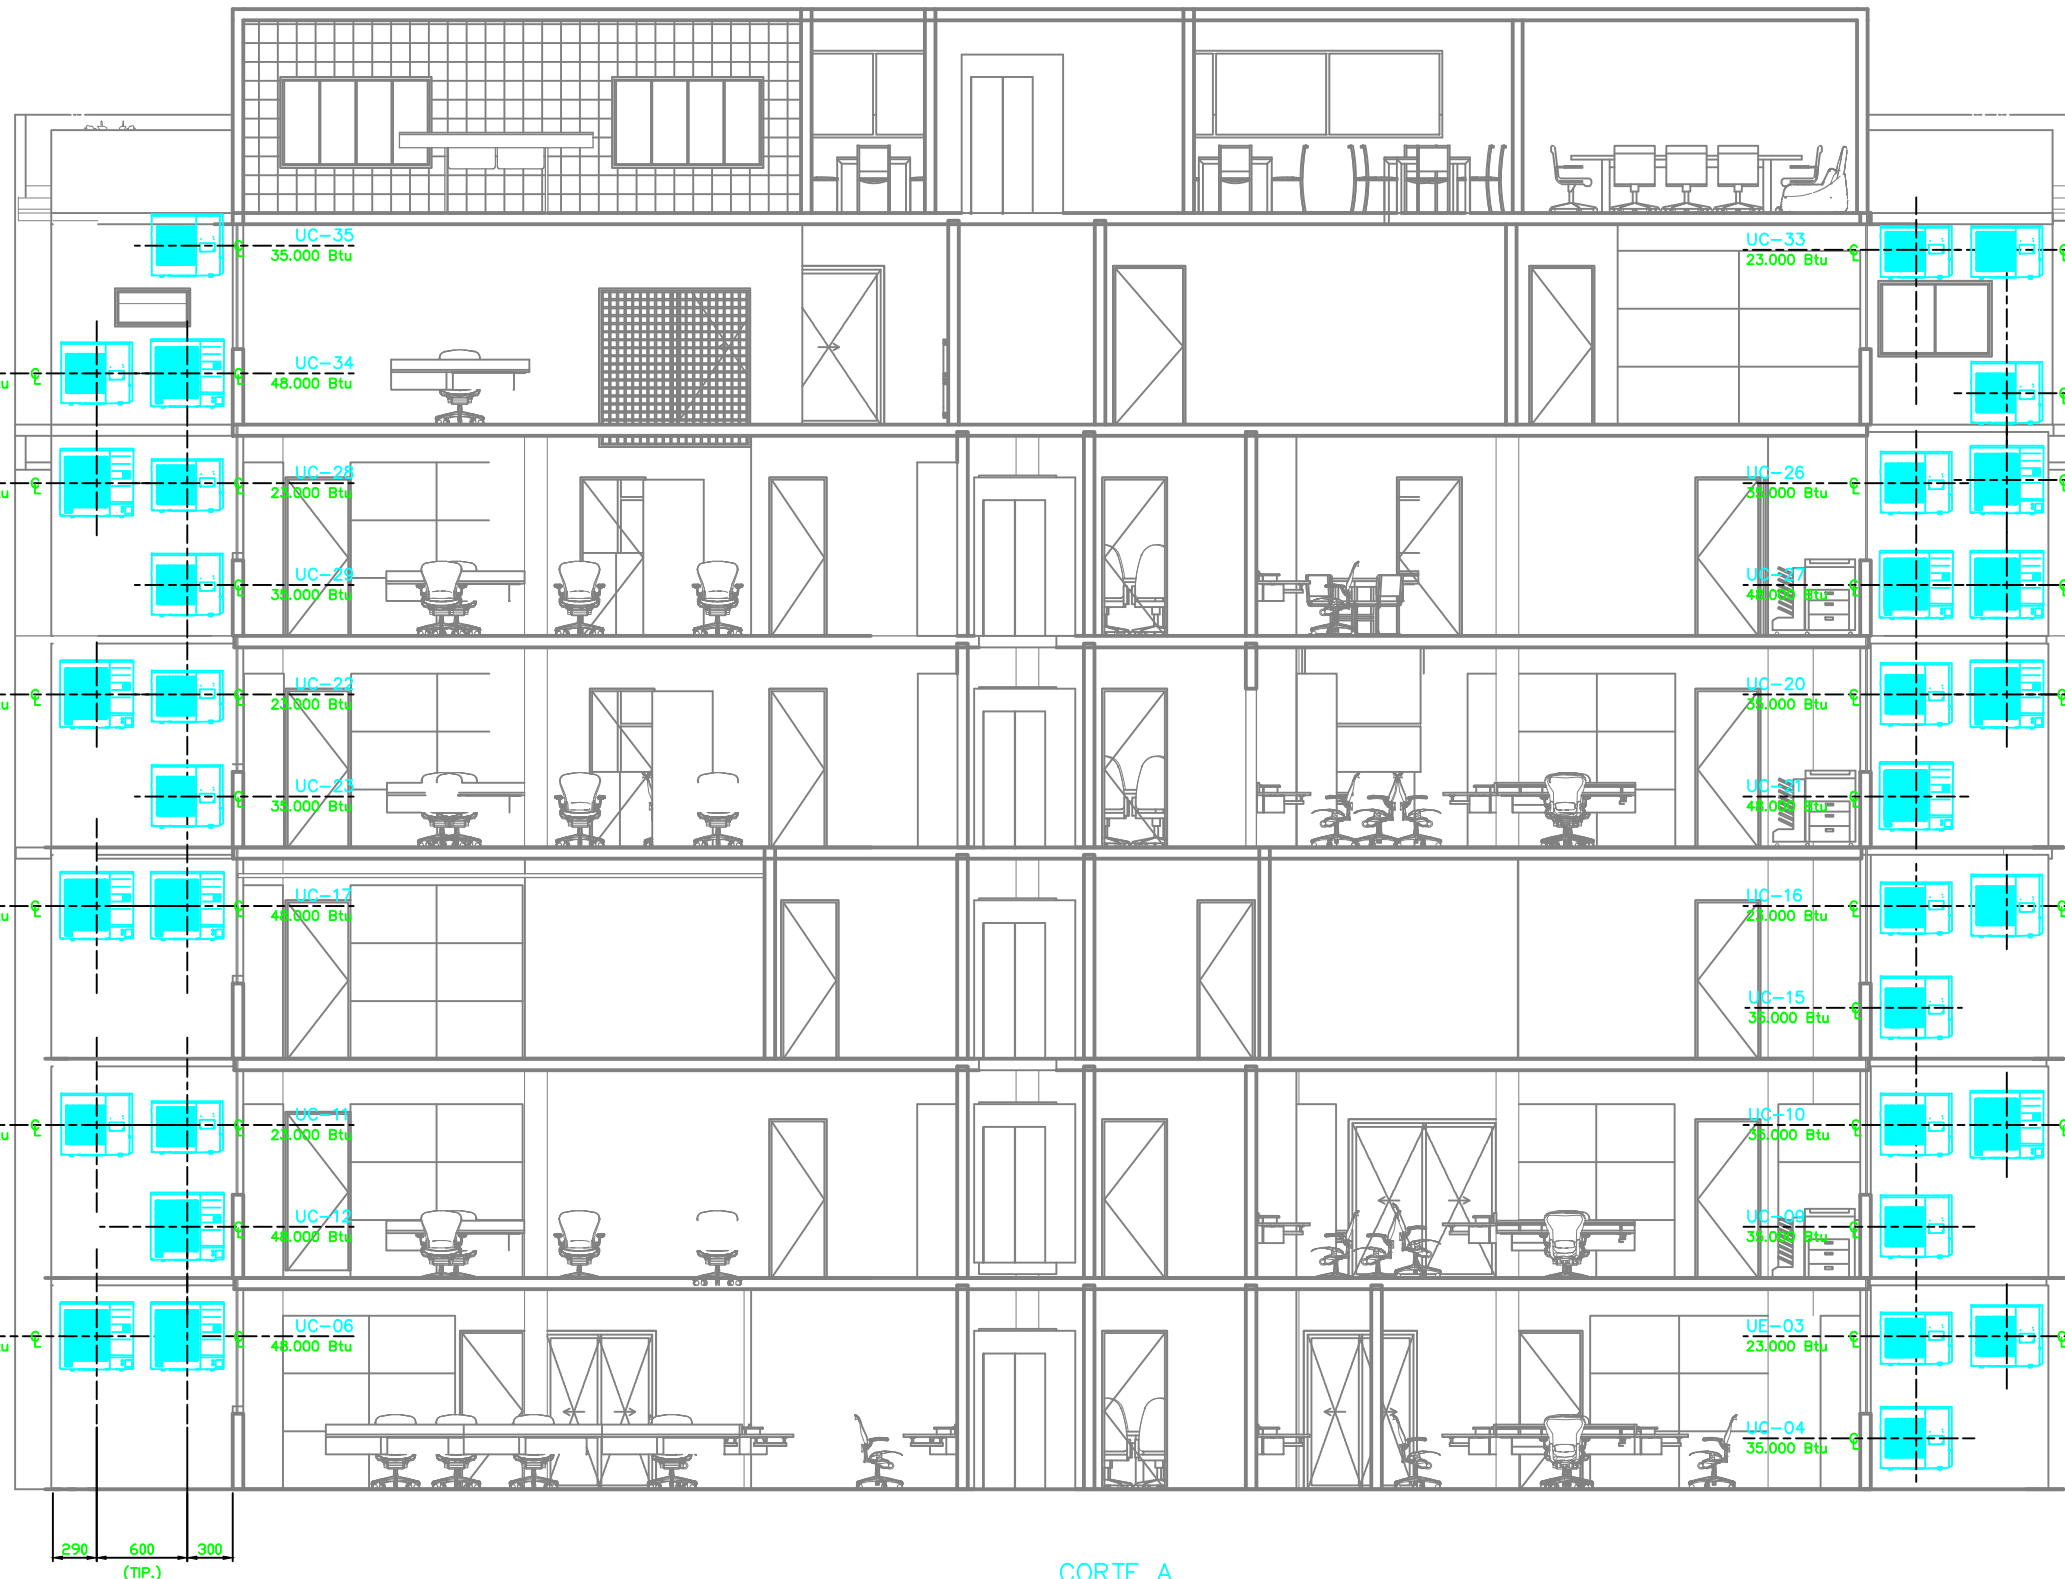


CORTE A
ESC. 1:50

LEGENDA


UC-XX UNIDADE CONDENSADORA

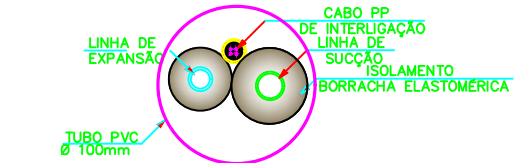


DET. MONTAGEM DA TUB. FRIGORÍFICA ATRAVÉS DA LAJE SEM ESCALA

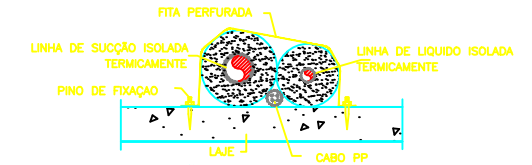


DET. DA TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA EM LAJES. SEM ESCALA

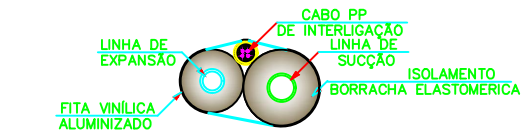

DET. MONT. DA TUB. FRIGORÍFICA EM EXPOSTA SEM ESCALA

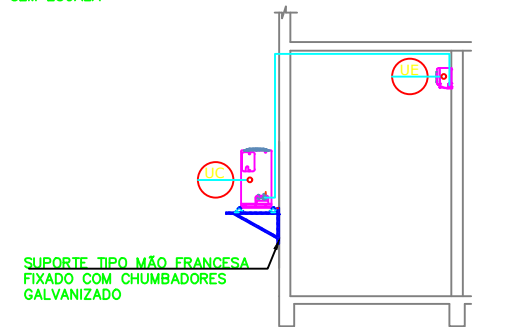

DETALHE TÍPICO - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO FIXA NO TETO INSTALAÇÃO HORIZONTAL

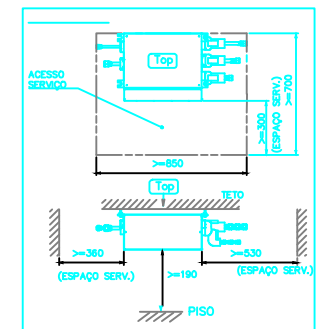

ENGINEERP

NOTAS	NOTAS
1 - MEDIDAS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO. 2 - TODA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES PELA ALVENARIA, DEVERÁ SER VEDADA APÓS A MONTAGEM. 3 - A TUBULAÇÃO DO DRENO NÃO PODE SER CONECTADO DIRETAMENTE NA REDE DE DRENAGEM, DEVERÁ PASSAR POR UMA CAIXA SIFONADA OU SER DOTADO DE SIFÃO ANTES DE DESCARREGAR NA DRENAGEM PLUVIAL. A TUBULAÇÃO DE DRENO SERÁ ISOLADAS INDIVIDUALMENTE COM TUBO FLEXÍVEL REVESTIDO COM FILME PROTETOR REF. "POLIPEX PLUS" OU SIMILAR " COM 10 mm DE ESPESSURA 4 - AS EVAPORADORAS DEVERÁ SERÃO FORNECIDAS COM O CONTROLE REMOTO INDIVIDUAL 5 - PARA LIGAÇÃO DOS DRENOS VER PROJETO DE DRENAGEM/ESGOTO	6 - OS SUPORTES DAS LINHAS FRIGORÍGENAS DEVERÃO SER INSTALADOS A CADA DOIS METROS

Nº	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO

Obra NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI GUARAPARIES			
Projeto	Proprietário	MUNICÍPIO DE GUARAPARIES	
SAULO MOREIRA LEMOS CREA-ES 16.040/D		Projeto	
CLIMATIZAÇÃO		Folha	
Descrição CORTE A PROJETO DETALHADO		09/09	
Data	13/03/2018	Escala	1:50
Desenho	ENG-HPM-DE-TU-012	Conferência	LH